

- Cahier des Clauses Techniques Particulières

1. Intitulé des travaux

Remplacement des menuiseries du groupe scolaire Lavisse

2. Documents joints au cahier des clauses techniques particulières

Sans objet

3. Liste des lots

- 1 seul Lot : Menuiseries

4. Présentation des travaux à réaliser

a) Groupe scolaire

changement des menuiseries extérieures

5. Documents de référence

- . Normes françaises AFNOR et toutes normes homologuées,
- . Prescriptions des D.T.U. et tous leurs additifs, modificatifs, règles de calcul
- . Fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales approuvées par décret et applicables aux marchés de travaux de bâtiment,
- . Règlementation concernant la tenue au feu des bâtiments et la sécurité incendie,
- . Cahiers des prescriptions techniques du CSTB en vigueur,
- . Certificats d'économie d'énergie,

6. Prescriptions particulières

MENUISERIES :

Les menuiseries devront avoir :

- la certification NF CST Bat
- Le label ACOTHERM
- Comporter des doubles vitrages à isolation renforcée certifiées.

Les menuiseries devront être conformes aux prescriptions des normes AFNOR. Classement des menuiseries — perméabilité à l'air : A3, étanchéité à l'eau : E3, résistance au vent : V2, Facteur thermique 0.6.

Les menuiseries seront réalisées en PVC pour le groupe scolaire, profils de rupture de pont thermique de qualité A.G.S. « 6060 » de première fusion avec application du traitement de surface « Qualité marine » dans le cadre du label Qualicoat exigé (fournir certificat).


L'ensemble de la quincaillerie sera de même nature que les menuiseries, de première qualité et de meilleures marques estampillées NF S.N.F.Q. et sera choisi par le maître d'ouvrage sur les échantillons proposés par l'entrepreneur. Toute la quincaillerie sera fixée par vis en acier inoxydable.

7. Descriptif technique du lot

Groupe scolaire Lavisse

Menuiseries extérieures PVC laqué blanc.

*Ensemble composé de 2 vantaux au centre avec oscillot battant 1 fixe de chaque côté et 1 imposte fixe suivant croquis ci-dessous 1450 x 2450 - 2200 (59)
idem 1250 x 2300 x 2170 (4)*

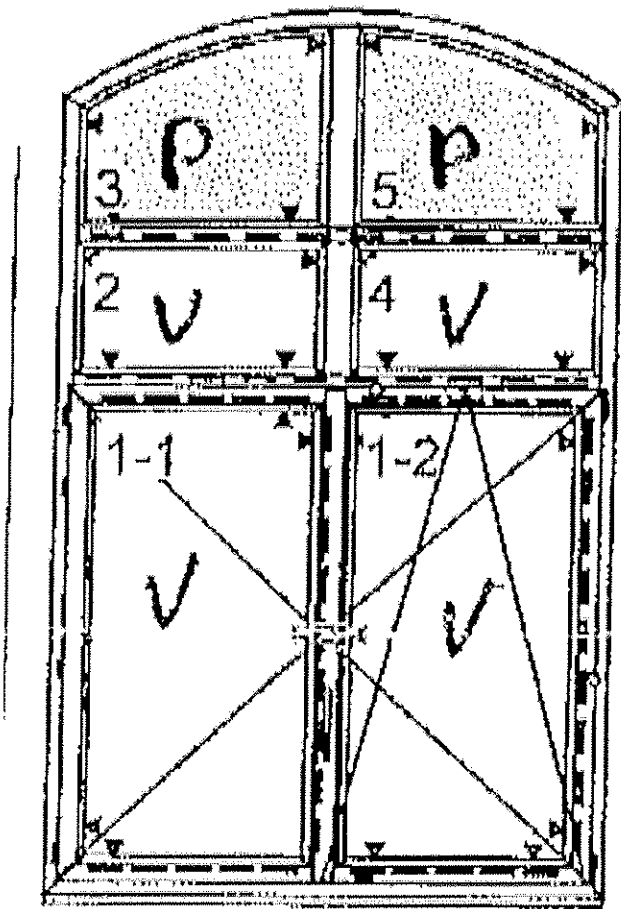

P Plein – V Vitrée